Πετροβάμβακας αυτοφερόμενος, 80mm, λ<0.04W/mK.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΟΨΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

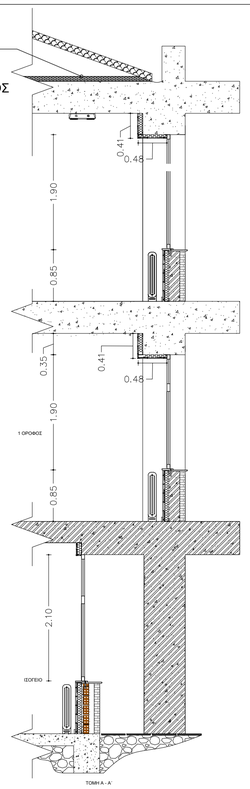

ΤΟΜΗ Α - Α'

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΟΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

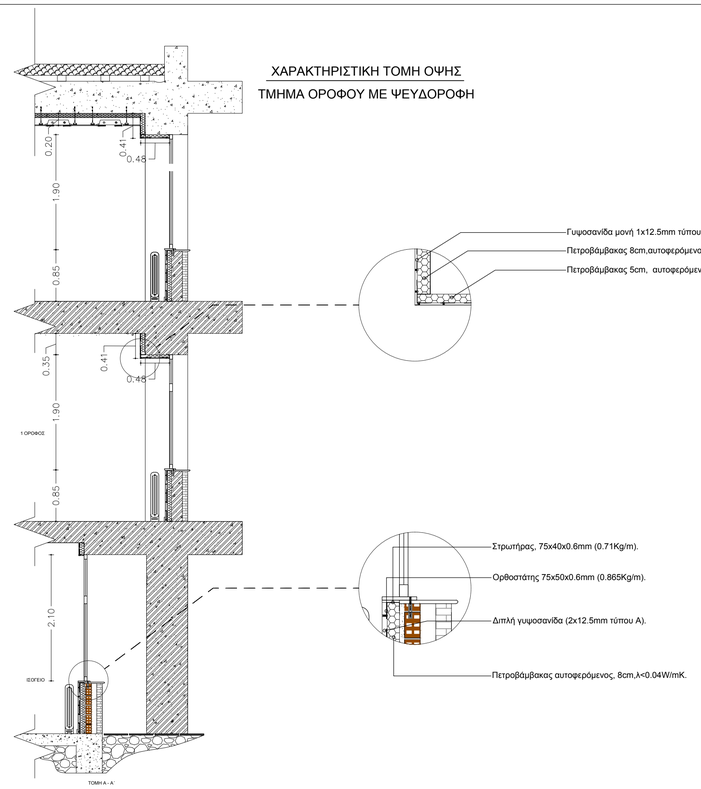

ΤΟΜΗ Α - Α'



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΨΗΣ

Βάρος: 3.15Kg/m²

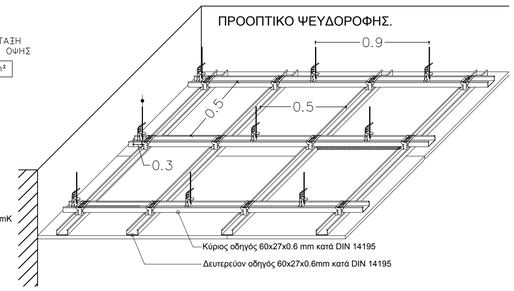

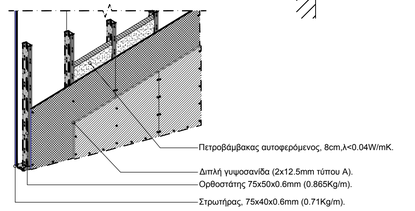

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

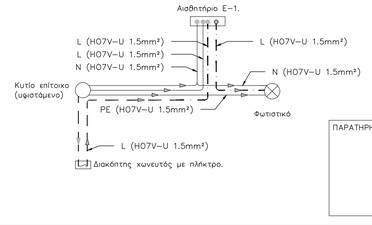

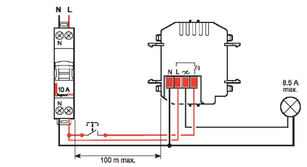

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
1. Ο διακόπτης επιδρά στα αισθητήρια θέτοντάς το σε λειτουργία και όχι άμεσα στα φωτιστικά. Ο έλεγχος της αρχής αδείας του φωτισμού γίνεται αποκλειστικά απο το αισθητήριο ελέγχου.
2. Στα κυκλώματα φωτισμού των διαδρόμων το αισθητήριο δεν συνδέεται με διακόπτη, επομένως ο αμιγώς ελέγχου παραλείπεται. Η λειτουργία του φωτισμού είναι αυτόματη και σβήνουν με το κατώφλι ρύθμισης (150lux για διαδρόμους) χωρίς επίδραση του χρήστη.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΤΥΠΟΥ Β.

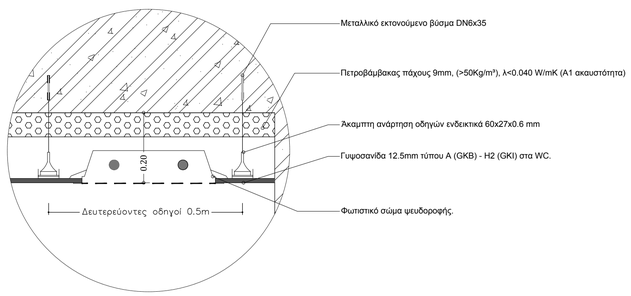

Κατηγορία ανάληψης φορτίου: 0.30 KN/m²

Ενδεικτικό βάρος μεταλλικού σκελετού (Kg/m²): 2x0.566Kg/mx2=2.35Kg/m²
[Κύριοι και δευτερεύοντες οδηγοί 60x27x0.6 mm)

- F1= ίδιο βάρος κατασκευής 15 Kg/m²
- F2= πετροβάμβακας πυκνότητας 50 Kg/m³ , t=0.09m, 4.5 Kg/m²
- F3= λοιπά φορτία 5Kg (max)
  F1+F2+F3=24.5Kg/m²

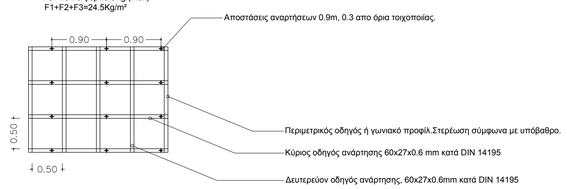

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη του μεταλλικού σκελετού προκύπτει απο τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και είναι σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 και DIN 18168 για τάξη ανάληψης φορτίου 0.30 KN/m².

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΤΥΠΟΥ Α.

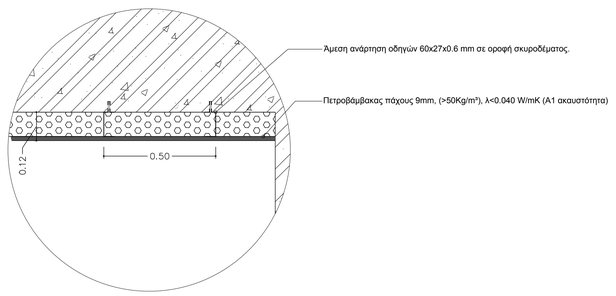

Κατηγορία ανάληψης φορτίου: 0.25 KN/m²

Ενδεικτικό βάρος μεταλλικού σκελετού (Kg/m²): 2.57Kg/m²

- F1= ίδιο βάρος κατασκευής 15 Kg/m²
- F2= πετροβάμβακας πυκνότητας 50 Kg/m³ , t=0.09m, 4.5 Kg/m²
  F1+F2=19.5Kg/m²

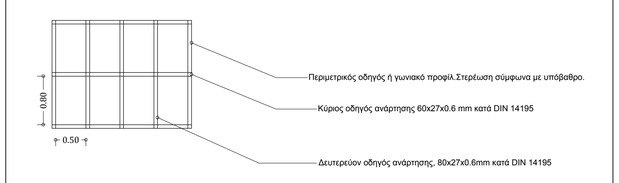

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη του μεταλλικού σκελετού προκύπτει απο τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και είναι σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 και DIN 18168 για τάξη ανάληψης φορτίου 0.30 KN/m².

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ Α..Π.Ε

ΘΕΣΗ : Ν. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Δ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ Ε.Π. " ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΠΡΑΞΗ :	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	357306
ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
ΤΙΤΛΟΣ : ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΜΕΣ	Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-07

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

ΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: